




# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOROLEÓN

## ORGANIGRAMA

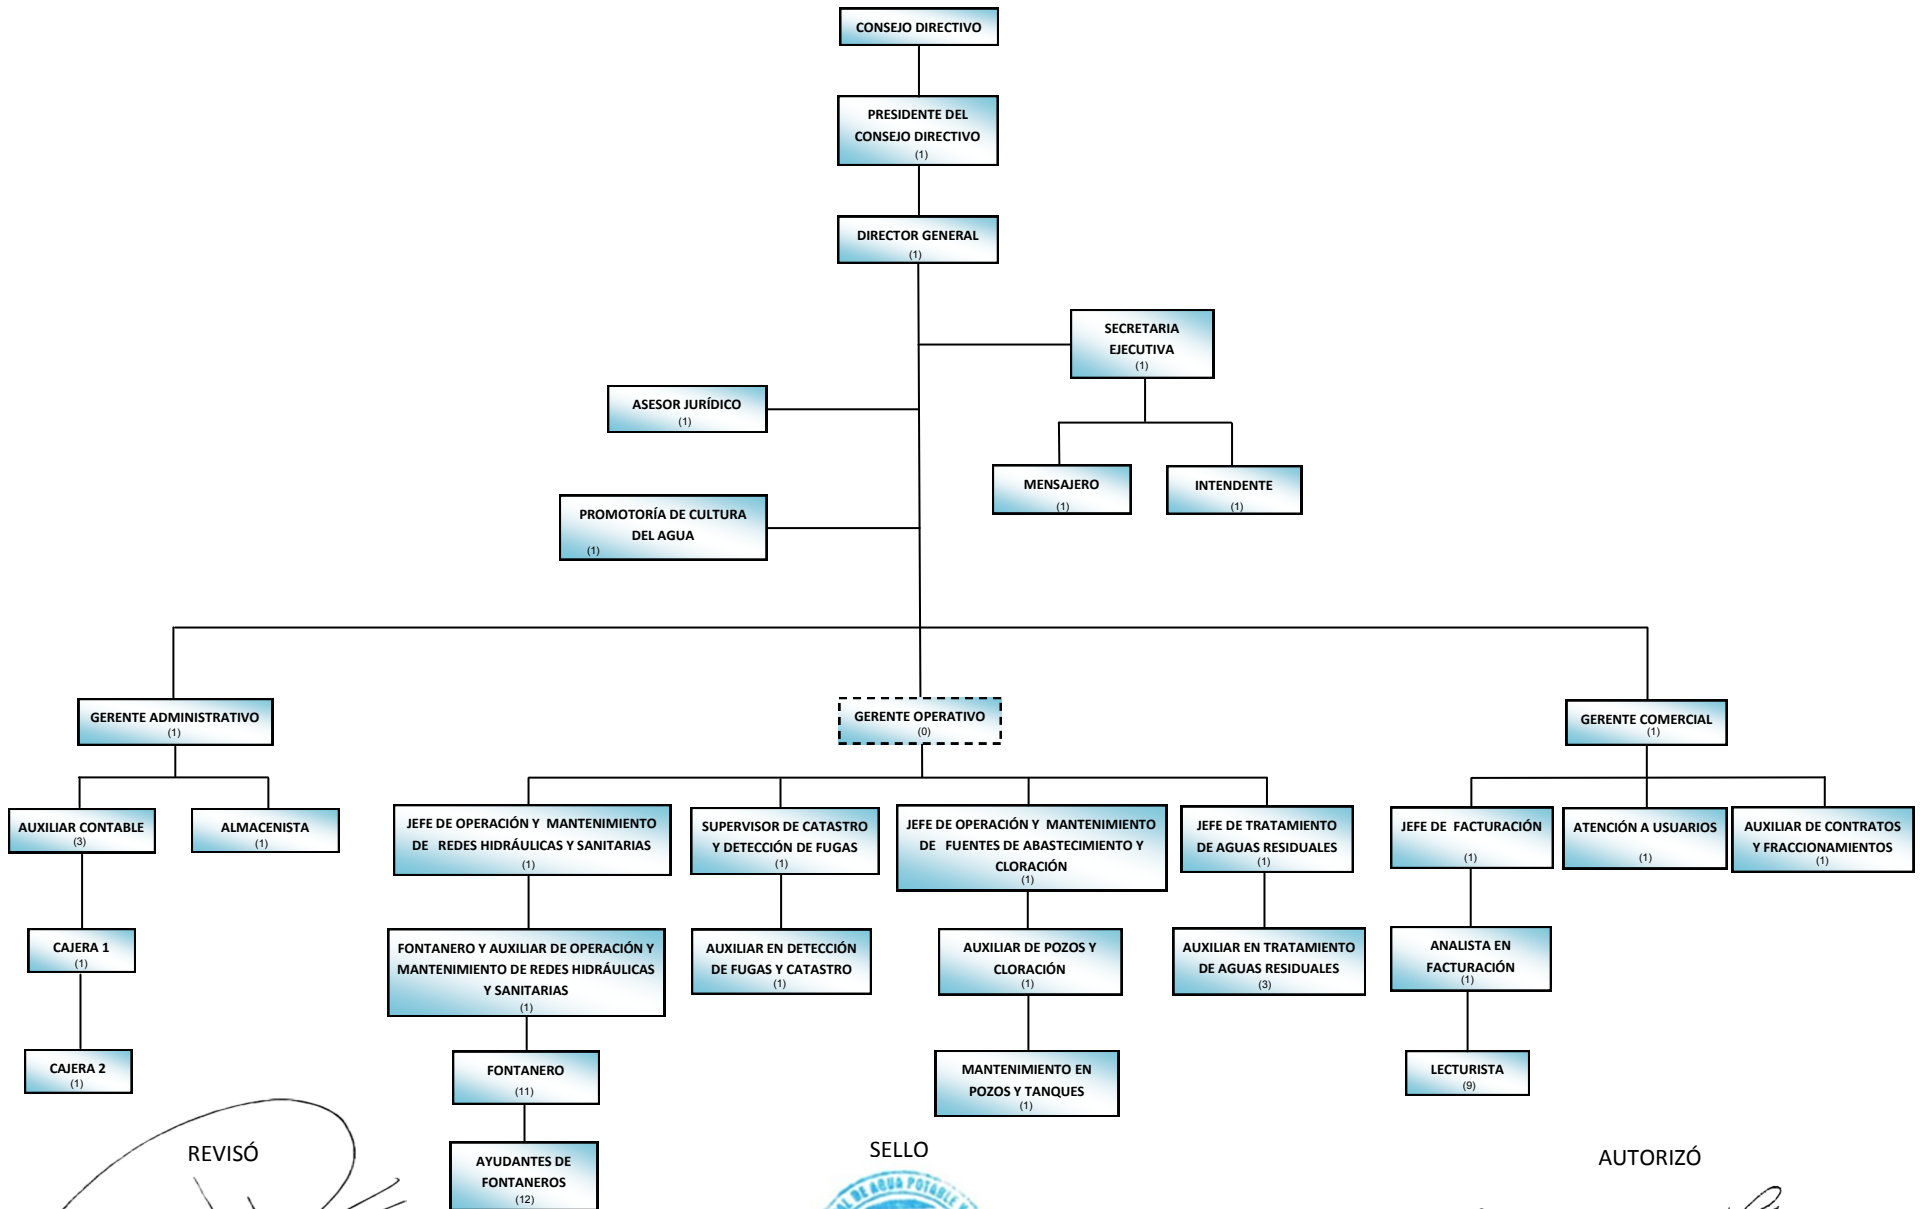

REVISÓ

Ing. J. Jesús de Esquipulas Pérez López

DIRECTOR GENERAL

SELLO



Actualización: 11 de Febrero de 2019

AUTORIZÓ

LEM. Marco Eduardo Villagómez García

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO